


Durchschnittliche Kosten für den Betrieb eines Elektrodenkessels im Vergleich zu einem erdgas-basierten Dampfkessel in den Jahren 2025, 2030 und 2035 bei ansteigenden Volllaststunden

Abbildung 11

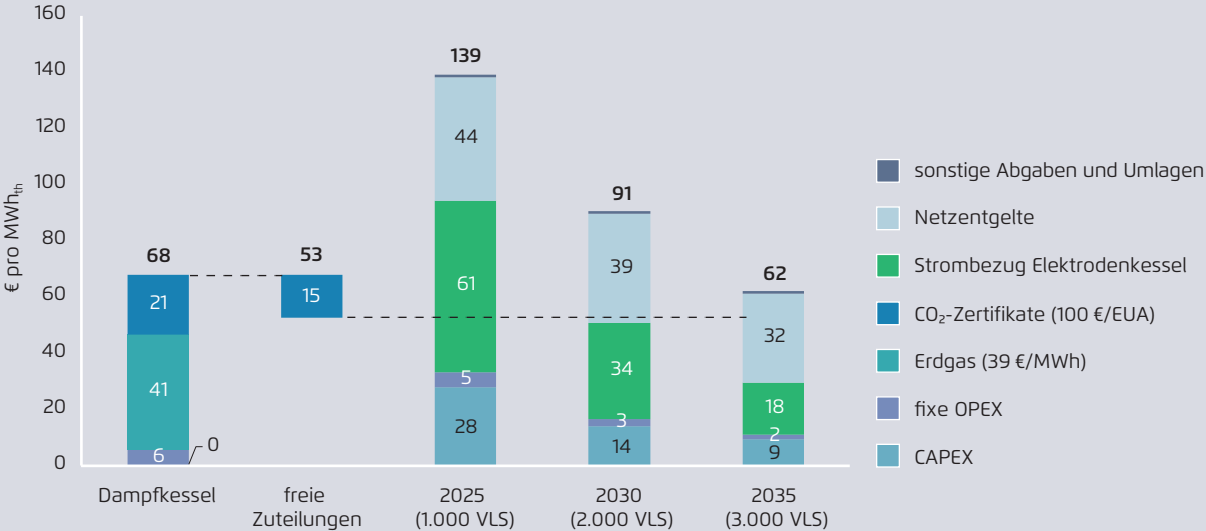

Strompreise laut *Klimaneutrales Stromsystem 2035* entsprechend den Volllaststunden (Agora Energiewende, Prognos, Consentec 2022); Netznutzungsentgelte für den Verteilnetzbetreiber Westnetz im Jahr 2021 (Agora Energiewende 2021)