Durchschnittliche Kosten für den Betrieb eines Elektrodenkessels im Vergleich zu einer erdgasbasierten Kraft-Wärme-Kopplung in den Jahren 2025, 2030 und 2035 bei ansteigenden Volllaststunden

Abbildung 12

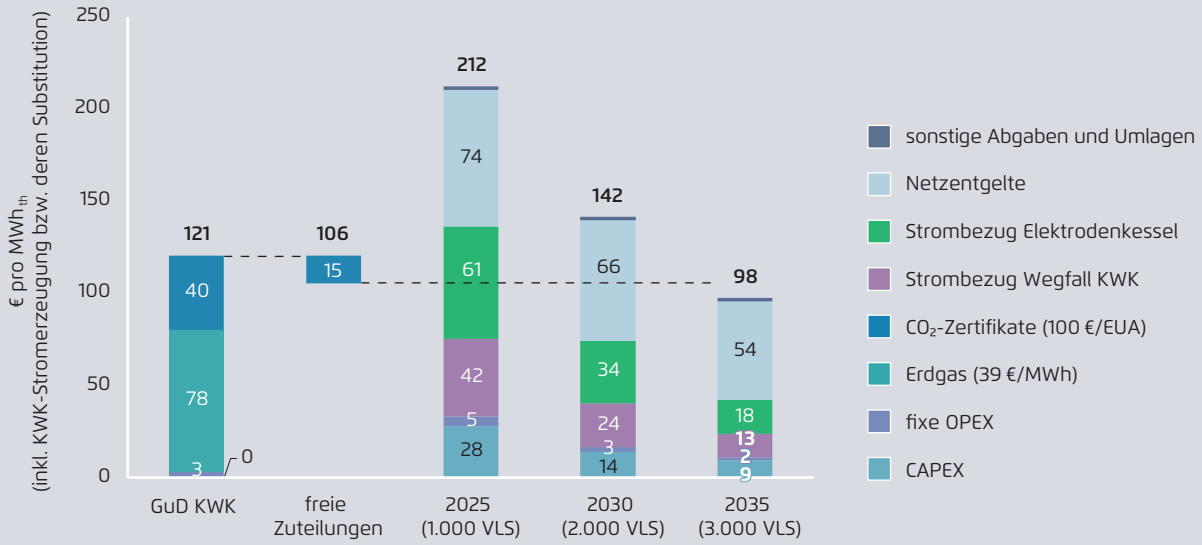

Strompreise entsprechend *Klimaneutrales Stromsystem 2035* entsprechend den Volllaststunden (Agora Energiewende, Prognos, Consentec 2022); Netznutzungsentgelte für den Verteilnetzbetreiber Westnetz im Jahr 2021 (Agora Energiewende 2021)

Agora Industrie, FutureCamp (2022)